

**ISC Institut für Sicherheit und Conformität
im Brandschutz Gesellschaft M.B.H.
A-4017 Linz, Petzoldstraße 45**

Ermächtigt durch das Österreichische Institut für Bautechnik mit Bescheid OIB-095.3-008/01-003
vom 18.12.2002

ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

Nr. E-14.1.1-08-7782

Hiermit wird gemäß § 61h des LGBI. Nr. 60/2001 mit dem das Oö. Bautechnikgesetz geändert wird
bestätigt, dass das Bauprodukt Brandschutztür Klassifikation EI 90-C, einflügelig
Typenbezeichnung HA90 Q-1 „QUADRO“

des Herstellers

**Hörmann KG Brandis
Gewerbeallee 17, 04821 Brandis**

des Herstellwerkes

**Hörmann KG Brandis
Gewerbeallee 17, 04821 Brandis**

den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe Mai 2008 festgelegten Regelwerkes

ONORM B 3850 (Ausg. 2006.01)

gleichwertig ist.

Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch
ISC Linz, Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GesmbH

Nummer des Überwachungsvertrages 39581/4

Gemäß der nach § 61c Abs. 1 Pkt. 3 des LGBI. Nr. 60/2001 mit dem das Oö. Bautechnikgesetz
geändert wird zu erfolgender Festlegung der Geltungsdauer des Übereinstimmungsnachweises gilt
das Übereinstimmungszeugnis bis

19.06.2012

Das oben angeführte Bauprodukt ist gemäß § 61a des LGBI. Nr. 60/2001 mit dem das Oö.
Bautechnikgesetz geändert wird verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt
mit dem Einbauzeichen entsprechend § 61i Abs. 3 des LGBI. Nr. 60/2001 mit dem das Oö.
Bautechnikgesetz geändert wird zu kennzeichnen. Das Übereinstimmungszeugnis wird von den
Vertragsparteien anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu diesem Übereinstimmungszeugnis dargestellt.
Das Übereinstimmungszeugnis umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Linz, 19.06.2008

Zeichnungsberechtigter und Technischer Leiter
Ing. Reinhard ZIERLER

Anhang zu Übereinstimmungszeugnis Nr. E-14.1.1-08-7782

1. Inhalte der ÜA-Plakette
 - ÜA-Zeichen gesetzeskonform
 - E-Nr. 14.1.1-08-7782
 - ISC
 - Hersteller
 - Typ Klassifikation EI₂ 90-C, HA90 Q-1 „QUADRO“
 - geprüft gem. ÖNORM B 3850

2. Die an Firma Hörmann KG Brandis vergebene E-Nummer basiert auf
 - Antrag der Firma Hörmann KG Brandis vom 18.06.2008
 - von Firma Hörmann KG Brandis beigebrachte technische Basisdokumentation, ausgestellt von IBS Linz mit einer Gültigkeitsdauer (für das Dokument mit kürzester Laufzeit) bis 03.05.2010
 - dem von Firma Hörmann KG Brandis vorgelegten Überwachungsvertrag 39581/4 abgeschlossen mit IBS Linz
 - der von IBS Linz durchgeführten Güteüberwachung vom 28.04.2008


3. Firma Hörmann KG Brandis hat dafür nachweislich Sorge zu tragen, dass der Einbau des raumabschließenden Elementes gemäß den der Beurteilung zu Grunde liegenden technischen Unterlagen durchgeführt wird. Über diese erforderlichen Maßnahmen ist der jeweilige Montagebetrieb in Form einer Versetzungsanleitung verbindlich zu informieren (zB Montageanleitung). Entsprechende Aufzeichnungen sind zu führen und aufzubewahren.

4. Das gegenständliche Zeugnis hat eine Laufzeit von 4 Jahren ab Ausstellungsdatum, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Basisdokument mit der kürzesten Laufzeit seine Gültigkeit am 03.05.2010 verliert. Alle Basisdokumente mit einer vorgegebenen Laufzeit müssen spätestens einen Monat vor Ablauf Ihrer Gültigkeit einer rechtsverbindlichen Verlängerung zugeführt werden.
 Da es sich beim gegenständlichen Produkt um ein nicht seriell produziertes handelt, ist zu berücksichtigen, dass bis spätestens März 2010 eine Überwachung gemäß Überwachungsvertrag 39581/4 durchzuführen ist.

5. Basisdokumente im Sinne dieses Zeugnisses sind Prüfzeugnisse und brandschutztechnische Beurteilungen, die von einer österreichischen dafür staatlich akkreditierten Prüfanstalt erstellt wurden, bzw. Prüfungen im Sinne des Sonderverfahrens.
 Sollten die unter Punkt 4 vorgegebenen Termine nicht eingehalten werden, so würde dies zum Erlöschen des gegenständlichen Zeugnisses führen.

Anlage

Systemzeichnung

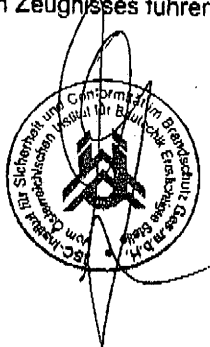

Datenblatt Nr. 002 (Rev. 00)

für

„HÖRMANN HA90 Q-1“ EI₂90 (T90)


Hersteller: HÖRMANN KG Brandis
 Gewerbeallee 17
 D 04824 Brandis
 Tel: (+49) 034292 - 61600

Überwachungsvertrag Nr.: 39581/4
 ÜA-Zeichen Nr.: 14.1.1-08-7782
 nationaler Klassifizierungsbericht Nr.: 08033107

Prüfberichte: IFT 27133766
 IFT 27134303
 IFT 25130060-1
 IFT 25130060-2
 IFT 25130060-3

Türaufbau: links/rechts verwendbare einflügelige Feuerschutztür aus Stahlblech in Sandwichbauweise (ohne Verglasung) mit Stahlzarge für die Verwendung in Innenbereich

Abmessungen: zulässige minimale und maximale Werte

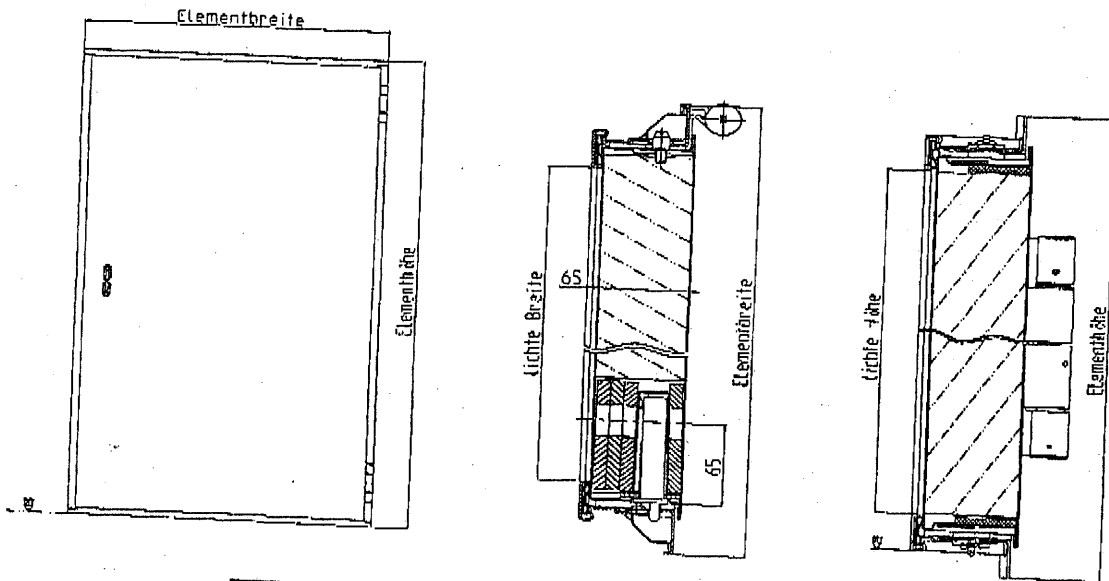

	LH	LB	Element Breite	Element Höhe
Eckzarge	1575-2100	550-1100	660-1210	1646-2171
Blockzarge	1575-2100	550-1100	680-1230	1640-2165
Schalungszarge	1575-2100	550-1100	703-1253	1651,5-2176,5

Tragkonstruktion:

Der Einbau ist zulässig in nichttragende Wände mit hoher Dichte ($\Rightarrow 800\text{kg/m}^3$) aus Mauerwerk mit einer Dicke $\Rightarrow 100\text{mm}$ unter Verwendung der beiliegenden Einbau- und Montageanleitung und dem darin genannten Montagematerial.

Minimal- und Maximalwerte entsprechend Klassifizierungshinweis.

Stand: 23.Mai 2008

[Signature]
 IBA-Institut für Brandschutztechnik und
 Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.
 Staatlich akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle
 4017 Linz, Petzoldstraße 46