

**ISC Institut für Sicherheit und Conformität
im Brandschutz Gesellschaft M.B.H.
A-4017 Linz, Petzoldstraße 45**

Ermächtigt durch das Österreichische Institut für Bautechnik mit Bescheid OIB-095.3-008/01-003
vom 18.12.2002

ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

**Nr. E-14.1.1-07-7080
1.Verlängerung**

Hiermit wird gemäß § 61h des LGBl. Nr. 60/2001 mit dem das Oö. Bautechnikgesetz geändert wird
bestätigt, dass das Bauprodukt Brandschutzdrehflügeltür Klassifikation EI₂ 30-C5, einflügelig
Baureihe "Hörmann H8-5"

des Herstellers

**Hörmann KG Brandis
Gewerbeallee 17, 04821 Brandis,**

des Herstellwerkes

Hörmann KG Brandis
Gewerbeallee 17, 04821 Brandis,

den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe Mai 2008 festgelegten Regelwerkes

ÖNORM B 3850 (Ausg. 2006.01)

gleichwertig ist.

Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch
IBS Linz, Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GesmbH

Nummer des Überwachungsvertrages 39581/2

Gemäß der nach § 61c Abs. 1 Pkt. 3 des LGBl. Nr. 60/2001 mit dem das Oö. Bautechnikgesetz
geändert wird zu erfolgenden Festlegung der Geltungsdauer des Übereinstimmungsnachweises gilt
das Übereinstimmungszeugnis bis

20.03.2015

Das oben angeführte Bauprodukt ist gemäß § 61a des LGBl. Nr. 60/2001 mit dem das Oö.
Bautechnikgesetz geändert wird verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt
mit dem Einbauzeichen entsprechend § 61i Abs. 3 des LGBl. Nr. 60/2001 mit dem das Oö.
Bautechnikgesetz geändert wird zu kennzeichnen. Das Übereinstimmungszeugnis wird von den
Vertragsparteien anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu diesem Übereinstimmungszeugnis dargestellt.
Das Übereinstimmungszeugnis umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

.....
Zeichnungsberechtigter und Technischer Leiter
Ing. Reinhard ZIERLER

Linz, 20.03.2011

Anhang zu Übereinstimmungszeugnis Nr. E-14.1.1-07-7080 1. Verlängerung

1. Inhalte der ÜA-Plakette

- ÜA-Zeichen gesetzeskonform
- E-Nr. 14.1.1-07-7080
- ISC
- Hersteller
- Typ Klassifikation EI₂ 30-C5, Baureihe Hörmann H8-5
- geprüft gem. ÖNORM B 3850

2. Die an Firma Hörmann KG Brandis vergebene E-Nummer basiert auf

- Antrag der Firma Hörmann KG Brandis vom 12.02.2007
- von Firma Hörmann KG Brandis beigebrachte technische Basisdokumentation, ausgestellt von IBS Linz mit einer Gültigkeitsdauer (für das Dokument mit kürzester Laufzeit) bis 23.02.2013
- dem von Firma Hörmann KG Brandis vorgelegten Überwachungsvertrag 39581/2 abgeschlossen mit IBS Linz
- der von IBS Linz durchgeführten Güteüberwachung vom 26.01.2011

3. Firma Hörmann KG Brandis hat dafür nachweislich Sorge zu tragen, dass der Einbau des raumabschließenden Elementes gemäß den der Beurteilung zu Grunde liegenden technischen Unterlagen durchgeführt wird. Über diese erforderlichen Maßnahmen ist der jeweilige Montagebetrieb in Form einer Versetzungsanleitung verbindlich zu informieren (zB Montageanleitung). Entsprechende Aufzeichnungen sind zu führen und aufzubewahren.

4. Das gegenständliche Zeugnis hat eine Laufzeit von 4 Jahren ab Ausstellungsdatum, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Basisdokument mit der kürzesten Laufzeit seine Gültigkeit am 23.02.2013 verliert. Alle Basisdokumente mit einer vorgegebenen Laufzeit müssen spätestens einen Monat vor Ablauf Ihrer Gültigkeit einer rechtsverbindlichen Verlängerung zugeführt werden.

Da es sich beim gegenständlichen Produkt um ein nicht seriel produziert handelt, ist zu berücksichtigen, dass bis spätestens Dezember 2012 eine Überwachung gemäß Überwachungsvertrag 39581/2 durchzuführen ist.

5. Basisdokumente im Sinne dieses Zeugnisses sind Prüfzeugnisse und brandschutztechnische Beurteilungen, die von einer österreichischen dafür staatlich akkreditierten Prüfanstalt erstellt wurden, bzw. Prüfungen im Sinne des Sonderverfahrens. Sollten die unter Punkt 4 vorgegebenen Termine nicht eingehalten werden, so würde dies zum Erlöschen des gegenständlichen Zeugnisses führen.

Anlage

Systemzeichnung



Datenblatt Nr. 002 (Rev. 00)

für

„HÖRMANN H8-5“ EI₂30 (T30)


Hersteller: HÖRMANN KG Brandis
Gewerbeallee 17
D 04824 Brandis
Tel: (+49) 034292 – 81600

Überwachungsvertrag Nr.: 39581/2
ÜA-Zeichen Nr.: E-14.1.1-07-7080
nationaler Klassifizierungsbericht Nr.: 06110707

Prüfberichte: IFT 27128148
IFT 27128149
IFT 25132231

Türaufbau: links/rechts verwendbare einflügelige Feuerschutztür aus Stahlblech in Sandwichbauweise (ohne Verglasung) mit Stahleckzarge für die Verwendung in Innenbereich


Abmessungen: zulässige minimale und maximale Werte

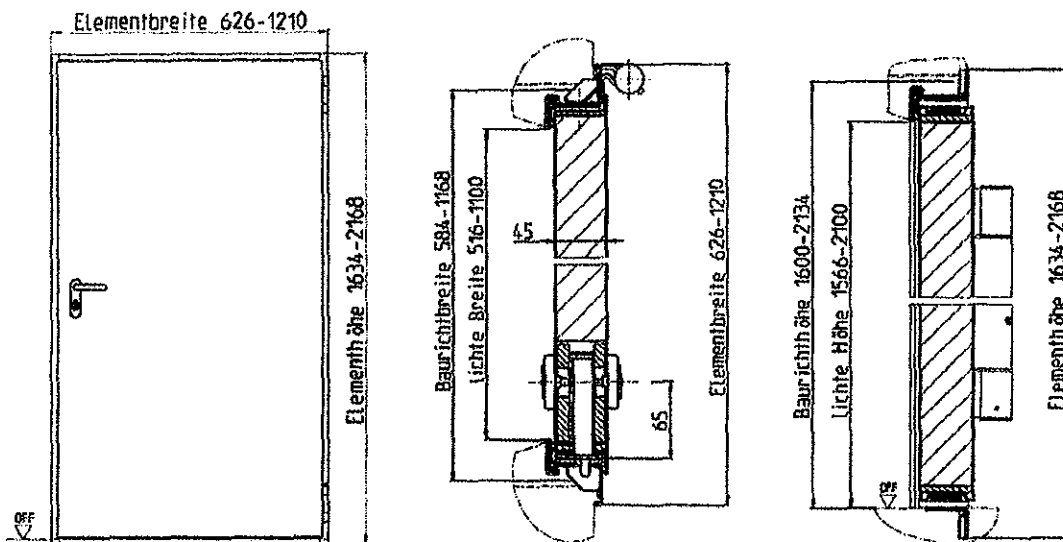

Tragkonstruktion:

Der Einbau ist zulässig in nichttragende Wände mit hoher Dichte (1200±400kg) aus Beton mit einer Dicke =>100mm und in Mauerwerk mit einer Dicke =>115mm unter Verwendung der beiliegenden Einbau- und Montageanleitung und dem darin genannten Montagematerial.

Stand: 27. September 2007


IBS Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.
Staatlich akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle
4017 Linz, Petzoldstraße 45